

 <b>Centrale Nucléaire de Tihange</b>	<b>CARE</b>  <b>DOCUMENT AUXILIAIRE</b>	Code Clas. (Réf)	<b>FORM_0219</b>																	
		Type	N° SAP	Part	Version															
		ZNO	10010157592	000	S 05															
		Date	1/03/2017																	
<b>DESCRIPTION (Titre court max 40 caractères) :</b> <b>AUTORISATION D'ACCES VISITEURS</b>		Applicable à	T1	T2	T3	Site														
		Suivi AQ				NON														
		Procédure à utiliser pas à pas				NA														
		Procédure à utiliser en référence				NA														
		Procédure pour information				NA														
<b>Titre long :</b> <b>AUTORISATION D'ACCES VISITEURS</b>					<b>Interne</b>															
N° de classement : X3.AV0062		Editeur: BECT CPA - Care Protect. Phys & Accès																		
DocMgtService : Documents CNT CARE		Original : Voir DocMgtService ou SAP DMS																		
D/d : GSO/14lp		Séquence de travail : 01 - Aucun																		
Code du Doc Type : 0501 - Auxiliaire Formulaire à remplir		Business processus : 7.2.08 - Sécurité nucléaire & Asset NUC																		
Nombre de pages (texte-figures-annexes intégrées)		2		Nombre de pages annexes non intégrées																
<b>Document(s) Associé(s) :</b>																				
PROT/00/012		ZST.10001452531.000																		
<b>GRILLE DE DIFFUSION – LIEUX DE CLASSEMENT (version 01-2015)</b>																				
<b>MAITRES ET CONTROLES</b>				SIMU	DCE	S	T1	T2	T3	<b>AUTRES CLASSEMENTS</b>										
OPR	Salle de commande principale									CARE	Archives Sécurité									
	Salle de commande BUS/Panneau de repli										CARE SRP Logis.: local décontamination (via TA SRP)									
	Salle de commande TEL										CARE SRP Logis. : hôpitaux CHRH / CHU (via TA SRP)									
	Salle de commande TEG										CARE SRP : EPI - Hors Zone (via TA SRP)									
	Salle de commande TDS										CARE SRP : CARA / VRP (via TA SRP)									
	Centre opérationnel de tranche COT <input type="checkbox"/> via CARE NS <input type="checkbox"/> via OPR										CARE SRP : sortie matériel (via TA SRP)									
	Centre opérationnel COS <input type="checkbox"/> via CARE NS <input type="checkbox"/> via Filings										CARE PPA (accès)									
	OPS Support Essais										CARE SRP Méthodes (Site)									
	OPC Chimie										OPR	Bâtiment DE (piscine désactivation)								
	OPC Chimie Labo HZ											PPM	PPM/QA							
	OPC Chimie Labo Z									LTO	LTO (secrétariat)									
	OPD Déchets (local Brigadier)										ENG	ENG (secrétariat)								
	Salle de commande principale SIMU (SFS)									MNT		Electricité/Instrumentation (calculateurs)								
	Salle de commande secondaire SIMU (SMF)																			
	Salle de cours (Fermi)																			
	Poste Instructeurs																			
	OPR Centralisé (formateurs) AR22																			
	FUEL	FUEL (local Archives)																		
FUEL (piscine)																				
CARE	Historique/Ordonnancement																			
	CARE SRP Logis.: class. réf. - (via TA SRP)																			
	CARE SRP Interv.: class. réf. HZ - (via TA SRP)																			
CARE SRP Interv.: local RP Z - (via TA SRP)																				
<b>DIFFUSION ELECTRONIQUE (SAP DMS)</b>																				
GOOSSENS O.		DE BRIER M.		BOSCHINI Ch.																
<b>AVANT SON UTILISATION, TOUJOURS VERIFIER QU'IL S'AGIT DE LA DERNIERE VERSION APPROUVEE</b>																				
GOOSSENS O.				BOSCHINI Ch.								Révision partielle								
Auteur(s)		Réviseur(s)		Vérificateur(s)		Approbateur(s)		Pages révisées												

## ANNEXE 0 : HISTORIQUE ET JUSTIFICATION DES MODIFICATIONS

Version	Date	Justification
S 00	06/05/2011	/
S 01	01/06/2011	/
S 02	04/01/2013	/
S 03	16/05/2015	/
S 04	01/07/2015	Ajout d'une consigne en 2 langues sur la page 2 (bandeau orange supérieur).
S 05	Version actuelle	Adaptation du logo Engie Electrabel. Modification de l'éditeur responsable


# AUTORISATION D'ACCÈS DES VISITEURS

Le présent document doit obligatoirement être accompagné d'un badge.



Centrale nucléaire de Tihange  
 Département Care  
 Service Sûreté Nucléaire  
 Protection Physique et Accès

Editeur responsable - Denis Cornu - Avenue de l'Industrie, 1 - 4500 Thirange

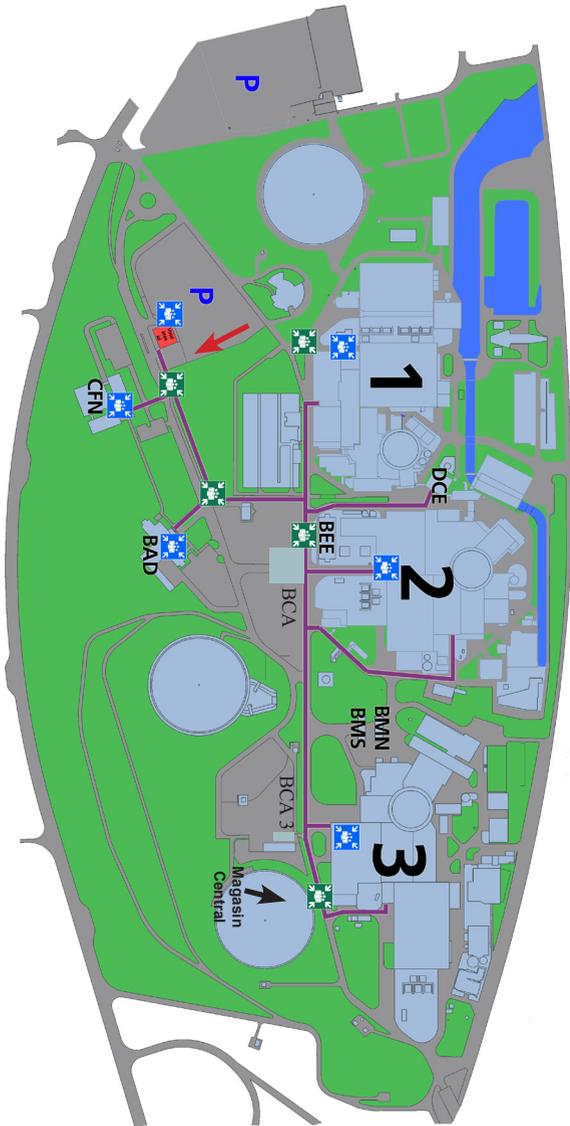

## Parcours

Accès des personnes physiques (piétons) : passage par les tourniquets  
 En cas de problème, appel aux gardes via les téléphones des tourniquets.



Local de regroupement intérieur

Point de regroupement extérieur

Attention: ce folder est une synthèse de procédures plus complexes, il ne reprend pas toutes les particularités.

Suggestions d'améliorations: P. Godfrin

# Autorisation d'accès des visiteurs

**Si accès zone technique / If access in the technical zone**

**URGENCE - EMERGENCY : 4444**

**Repérez les locaux et points de regroupement**  
**Locate local and assembly points**

**MISE A L'ABRI** ..... **LOCAL DE REGROUPEMENT**

**EVACUATION** \_\_\_\_\_ **POINT DE REGROUPEMENT EXTERIEUR**

**INTERVENTION** - - - - - **EPI** (Equipe de Première Intervention)

**FIN D'ALERTE** .. **REPRISE DU TRAVAIL**

Un visiteur ne peut ni toucher aux équipements, ni réaliser un acte technique.  
 A visitor can not touch the equipments, not make a technical act.

Nom		Prénom	
Société		N° carte identité ou passeport	
N° badge	Date	Accès P2 Accompagne-ment*	OUI
			NON

\*Si accès aux zones techniques, une habilitation de sécurité est exigée ainsi qu'un accompagnement à partir du BCA

Nom du ou des visité(s)	Lieu(x) de visite	Heure de début de visite	Heure de fin de visite	Signature du visité
		h	h	
		h	h	
		h	h	

Tout visiteur accompagné doit être muni d'un badge de couleur orange.  
 L'escorte s'engage à l'accompagner pendant toute la durée de la visite.

Pour prise de connaissance :

Heure entrée	Heure sortie
h	h
Signature du visiteur après lecture des consignes de sécurité	

**Numéros d'appels utiles**

**Standard téléphonique**  
11

**Gardiennage / réception**  
2975

